


JT-DL
2021 22

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse.rawicz@pis.gov.pl
PSSERawicz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

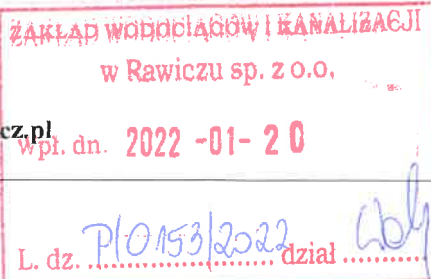

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
NIP 6991781383
REGON 411143394
BDO 000435116

N.HK.903.30.2022

Rawicz, dnia 17.01.2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: OL-W.903.1.2021 z dnia 22.01.2021 r., OL-W.903.132.2021 z dnia 19.02.2021 r., OL-W.903.244.2021 z dnia 19.03.2021 r., OL-W.903.352.2021, OL-W.903.353.2021 z dnia 23.04.2021 r., OL-W.903.455.2021 z dnia 24.05.2021 r., OL-W.903.561.2021, OL-W.903.562.2021 z dnia 18.06.2021 r., N/1312/2021/LB-WG/PCH/, N/1312/2021/LB-AS/PGC/ z dnia 23.06.2021 r., OL-W.903.718.2021, OL-W.903.719.2021 z dnia 23.07.2021 r., OL-W.903.846.2021 z dnia 23.08.2021 r., OL-W.903.984.2021 z dnia 24.09.2021 r., N/2154/2021/LB-WG/PCH z dnia 28.09.2021 r., N/2154/2021/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 30.09.2021 r., OL-W.903.1116.2021 z dnia 29.10.2021 r., OL-W.903.1205.2021 z dnia 19.11.2021 r., OL-W.903.1307.2021, OL-W.903.1308.2021 z dnia 10.12.2021 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rawicz, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20 oraz sprawozdaniami z badań wody nr: SB/00991/01/2021 z dnia 11.01.2021 r., SB/01248/01/2021 z dnia 13.01.2021 r., SB/08637/02/2021 z dnia 09.02.2021 r., SB/17705/03/2021, SB/18103/03/2021, SB/18102/03/2021 z dnia 08.03.2021 r., SB/23868/03/2021 z dnia 19.03.2021 r., SB/29698/04/2021, SB/29700/04/2021 z dnia 06.04.2021 r., SB/31706/04/2021 z dnia 12.04.2021 r., SB/32377/04/2021 z dnia 13.04.2021 r., SB/34454/04/2021 z dnia 19.04.2021 r., SB/40016/05/2021, SB/40020/05/2021 z dnia 04.05.2021 r., SB/42401/05/2021 z dnia 10.05.2021 r., SB/44506/05/2021 z dnia 14.05.2021 r., SB/55286/06/2021 z dnia 09.06.2021 r., SB/70600/07/2021 z dnia 13.07.2021 r., SB/81652/08/2021 z dnia 09.08.2021 r., SB/93104/09/2021 z dnia 06.09.2021 r., SB/109089/10/2021 z dnia 11.10.2021 r., SB/122822/11/2021 z dnia 08.11.2021 r., SB/139626/12/2021, SB/139628/12/2021 z dnia 13.12.2021 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rawicz, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20


stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

DL+DT
26.01.22

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse.rawicz@pis.gov.pl
PSSERawicz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

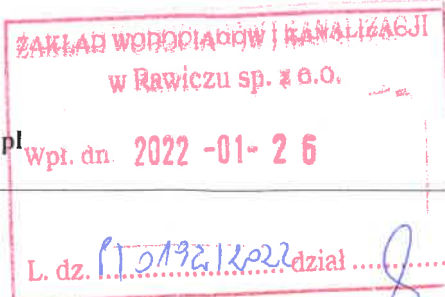

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
NIP 6991781383
REGON 411143394
BDO 000435116

N.HK.903.1.2.2022

Rawicz, dnia 24.01.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: SB/01628/01/2022 z dnia 12.01.2022 r., SB/02249/01/2022 z dnia 14.01.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rawicz, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

OL-OT
103,228

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse.rawicz@pis.gov.pl
PSSERawicz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Rawiczu sp. z o.o.

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
NIP 6991781383
REGON 411143394
BDO 000435116

N.HK.9020.26.2022

Wpł. dn. 2022 -03- 1 1

L. dz. P/0548/2022 dział 004

Rawicz, dnia 09.03.2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: OL-W.903.137.2022 z dnia 18.02.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rawicz, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20 oraz sprawozdaniem z badań wody nr: SB/21199/03/2022 z dnia 07.03.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rawicz przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

DL-07
M0322

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse.rawicz@pis.gov.pl
PSSERawicz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
w Rawiczu sp. z o.o. 63-900 Rawicz
Wpł. dn. 2022 -03- 1 1 NIP 6991781383
REGON 411143394
BDO 000435116

N.HK.903.1.23.2022

L. dz. P10550/2022 dział 10/1 Rawicz, dnia 09.03.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: SB/22168/03/2022, SB/22169/03/2022 z dnia 08.03.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rawicz, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

DT+DL
2022/8

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse.rawicz@pis.gov.pl
PSSERawicz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Rawiczu sp. z o.o.

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
NIP 6991781383
REGON 411143394
BDO 000435116

N.HK.9020.30.2022

Wpł. dn. 2022 -03- 2 4

L. dz. P/0677/2022 dział Rawicz, dnia 23.03.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: OL-W.903.264.2022 z dnia 18.03.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rawicz, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:


1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

DL+DT
08.05.2022

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse.rawicz@pis.gov.pl
PSSERawicz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

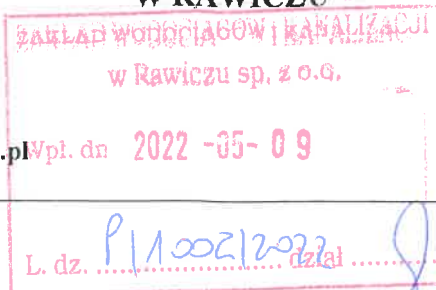

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
NIP 6991781383
REGON 411143394
BDO 000435116

N.HK.9020.90.2022

Rawicz, dnia 05.05.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: OL-W.903.402.2022, OL-W.903.403.2022 z dnia 19.04.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rawicz, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20 oraz sprawozdaniem z badań wody nr: SB/46445/05/2022 z dnia 02.05.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rawicz przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU
mgr G. Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

DK+DT
08.05.2022


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W RAWICZU

www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse.rawicz@pis.gov.pl
PSSERawicz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
NIP 6991781383
REGON 411143394
BDO 000435116

N.HK.903.1.35.2022

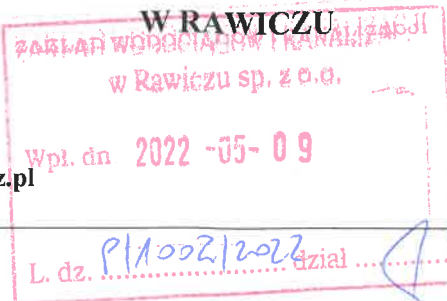

Rawicz, dnia 05.05.2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: SB/37495/04/2022, SB/37822/04/2022 z dnia 12.04.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rawicz, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

Choj
mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

OL-107
27.05.22 J

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse.rawicz@pis.gov.pl
PSSERawicz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI w Rawiczu sp. z o.o.
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 63-900 Rawicz
NIP 6991781383
REGON 411143394
BDO 000435116
Wpł. dn. 2022-05-27
L. dz. P/1228/2022 dział Od

N.HK.9020.112.2022

Rawicz, dnia 26.05.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: OL-W.903.497.2022, OL-W.903.502.2022 z dnia 20.05.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rawicz, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**
mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse.rawicz@pis.gov.pl
PSSERawicz/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-rawicz.pl

DL + DL
19.05.2022 r.

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
NIP 6991781383
REGON 411143394
BDO 000435116

N.HK.903.1.51.2022

Rawicz, dnia 17.05.2022 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: SB/50800/05/2022 z dnia 12.05.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rawicz, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).


**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

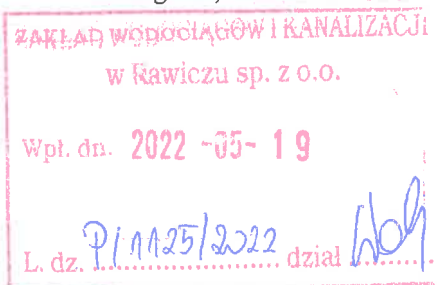



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

DT + DL
10.06.22

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Rawiczu sp. z o.o.

Wpł.dn. 10.06.2022

L. dz. P/10348/2022 podpis doh

Rawicz, dnia 08.06.2022 r.

N.HK.903.1.72.2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 t.j.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: SB/62929/06/2022 dnia 06.06.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rawicz, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU


mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

niepodlega



Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat@psse-rawicz.pl | higiena.komunalna@psse-rawicz.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

DT+DL
280722

Rawicz, dnia 27.07.2022 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
N.HK.9020.138.2022

Wpl. dn. 28. 07. 2022

L. dz. P/19705/2022

Na podstawie:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: OL-W.903.619.2022, OL-W.903.620.2022 z dnia 17.06.2022 r., N/1546/2022/LB-AS/PGC/, N/1546/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 23.06.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rawicz, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20 oraz sprawozdaniem z badań wody nr: SB/87065/07/2022 dnia 25.07.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rawicz, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

niepodlega

BIURO
SANITARNY
W RAWICZU


Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

DT+DL
280722

Rawicz, dnia 27.07.2022 r.

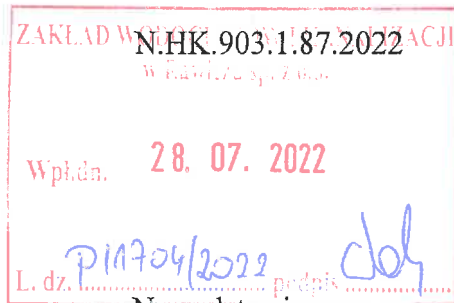

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: SB/80176/07/2022 dnia 11.07.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rawicz, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR


niepodlega



Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psserawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

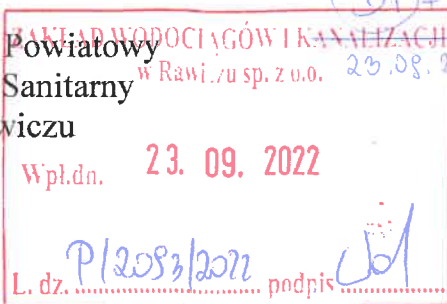

Rawicz, dnia 22.09.2022 r.

N.HK.903.1.122.2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: SB/110440/09/2022 z dnia 16.09.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rawicz, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

wiepodlega

BIURO
REJONOWE WYKAZANIA
KRAJOWYCH

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psserawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

OT + DL
23.09.2022 r.
Wpł.dn. 23. 09. 2022
L. dz. P12094/2022 podpis Jol

Rawicz, dnia 22.09.2022 r.

N.HK.903.1.123.2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: SB/105176/09/2022 dnia 05.09.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Dębno Polskie, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

wiepodlega

PAŃSTWO
REPUBLICA
POLSKA

Powiatowa Stacja
Sanitaro-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Waly J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

Wpł.dn. 23. 09. 2022

Rawicz, dnia 22.09.2022 r.

N.HK.9020.226.2022

L. dz. P/2095/2022 podp.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: OL-W.903.922.2022 z dnia 19.08.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rawicz, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

wiepodlega

BIURO
KRYTYCZNE
KOMUNALNE

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Rawiczu s.p. z o.o.
Wpł.dn. 23. 09. 2022
L. dz. P120922022 podpis

OT + DL
13.08.2022

Rawicz, dnia 22.09.2022 r.

N.HK.903.1.108.2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: SB/92883/08/2022 z dnia 08.08.2022 r., SB/98240/08/2022 z dnia 20.08.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rawicz, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR


wiepodlega

OWIEJSKA
AFIENICIE
NIEODWISŁE

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

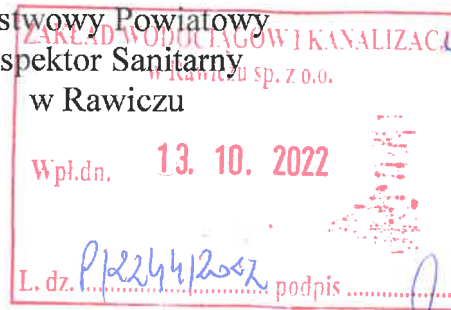

DT + DL
13.10.22

Rawicz, dnia 11.10.2022 r.

N.HK.903.1.142.2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: SB/122042/10/2022 z dnia 10.10.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rawicz, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU
mgr Grażyna Marzyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR


wiepodlega

PIŚMIENNA
FORMA
OPISU
ZŁOŻENIA

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Waly J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psserawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

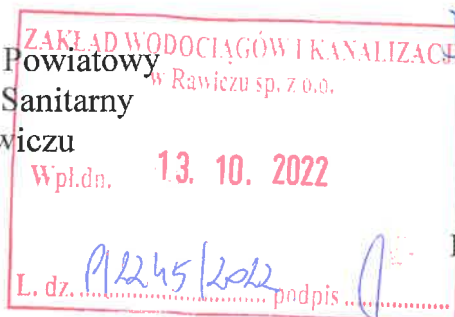

Rawicz, dnia 11.10.2022 r.

N.HK.9020.280.2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: OL-W.903.1074.2022 z dnia 23.09.2022 r., N/2711/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 27.09.2022 r., N/2711/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 03.10.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rawicz, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU**

mgr Grażyna Marczyńska

JR

wiepodlega




Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

DL-OT
21.11.22 8

Rawicz, dnia 16.11.2022 r.

N.HK.903.1.162.2022
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Rawiczu sp. z o.o.
Wpł.dn. 21.11.2022
L. dz. P/2621/2022
Na podstawie: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: SB/136359/11/2022 z dnia 07.11.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rawicz, przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR




OCENA
JAKOŚCI WODY
W WODOCIEGACH

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

N.HK.9020.331.2022

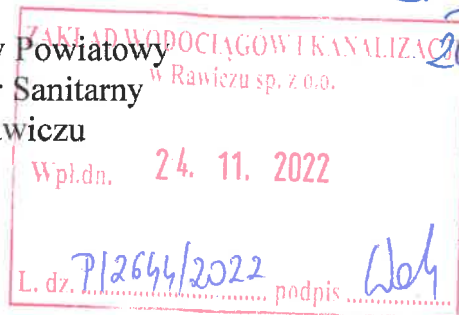

Rawicz, dnia 23.11.2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody nr: OL-W.903.1321.2022 z dnia 18.11.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rawicz, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RAWICZU

mgr Grażyna Marczyńska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

JR

niepodlega

POJĘCIE
STULECIE
WRAZ
WRAZ

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

N.HK.9020.465.2022

Rawicz, dnia 21.12.2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o. o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: OL.W.903.1438.2022, OL-W.903.1438.2022, z dnia 06.12.2022 r. pobranej w ramach prowadzonego przez tutejszy organ nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego Rawicz, zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o. o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rawiczu
mgr Grażyna Marczyńska
(kwalifikowany podpis elektroniczny)

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

MK

Signature Not
Verified

Dokument podpisany
przez Grażyna
Marczyńska Państw.
Powiat. Inspekt.
Sanit. w Rawiczu
Data: 2022.12.22
14:48:17 CET

niepodlega

POISKA
STULBKA ODZYSKANIA
WISPOBIELEBDCI



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rawiczu

N.HK.903.1.178.2022

Rawicz, dnia 21.12.2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o. o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: SB/151136/12/2022, SB/151141/12/2022 z dnia 02.12.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rawicz, przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o. o. Folwark ul. Półwiejska 2063-900 Rawicz

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rawiczu
mgr Grażyna Marczyńska
(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Rawicz, ul. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
2. aa

MK

Signature Not
Verified

Dokument podpisany
przez Grażyna
Marczyńska, Państw.
Powiat. Inspekt.
Sanit. w Rawiczu
Data: 2022.12.22
14:48:18 CET

niepodlega

DIEN
STULICIE GOZDZANIA
NIEPODLEGŁOCI

Strona 1 z 1

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 | 63-900 Rawicz
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Komunalnej
tel. 65 5453937
sekretariat.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
| higienakomunalna.psse.rawicz@sanepid.gov.pl
NIP 699-17-81-383 | REGON 411143394
BDO 000435116
www.gov.pl/web/psse-rawicz
psse-rawicz/SkrytkaESP